




ARQUITETÔNICO  
ESCALA 1:100

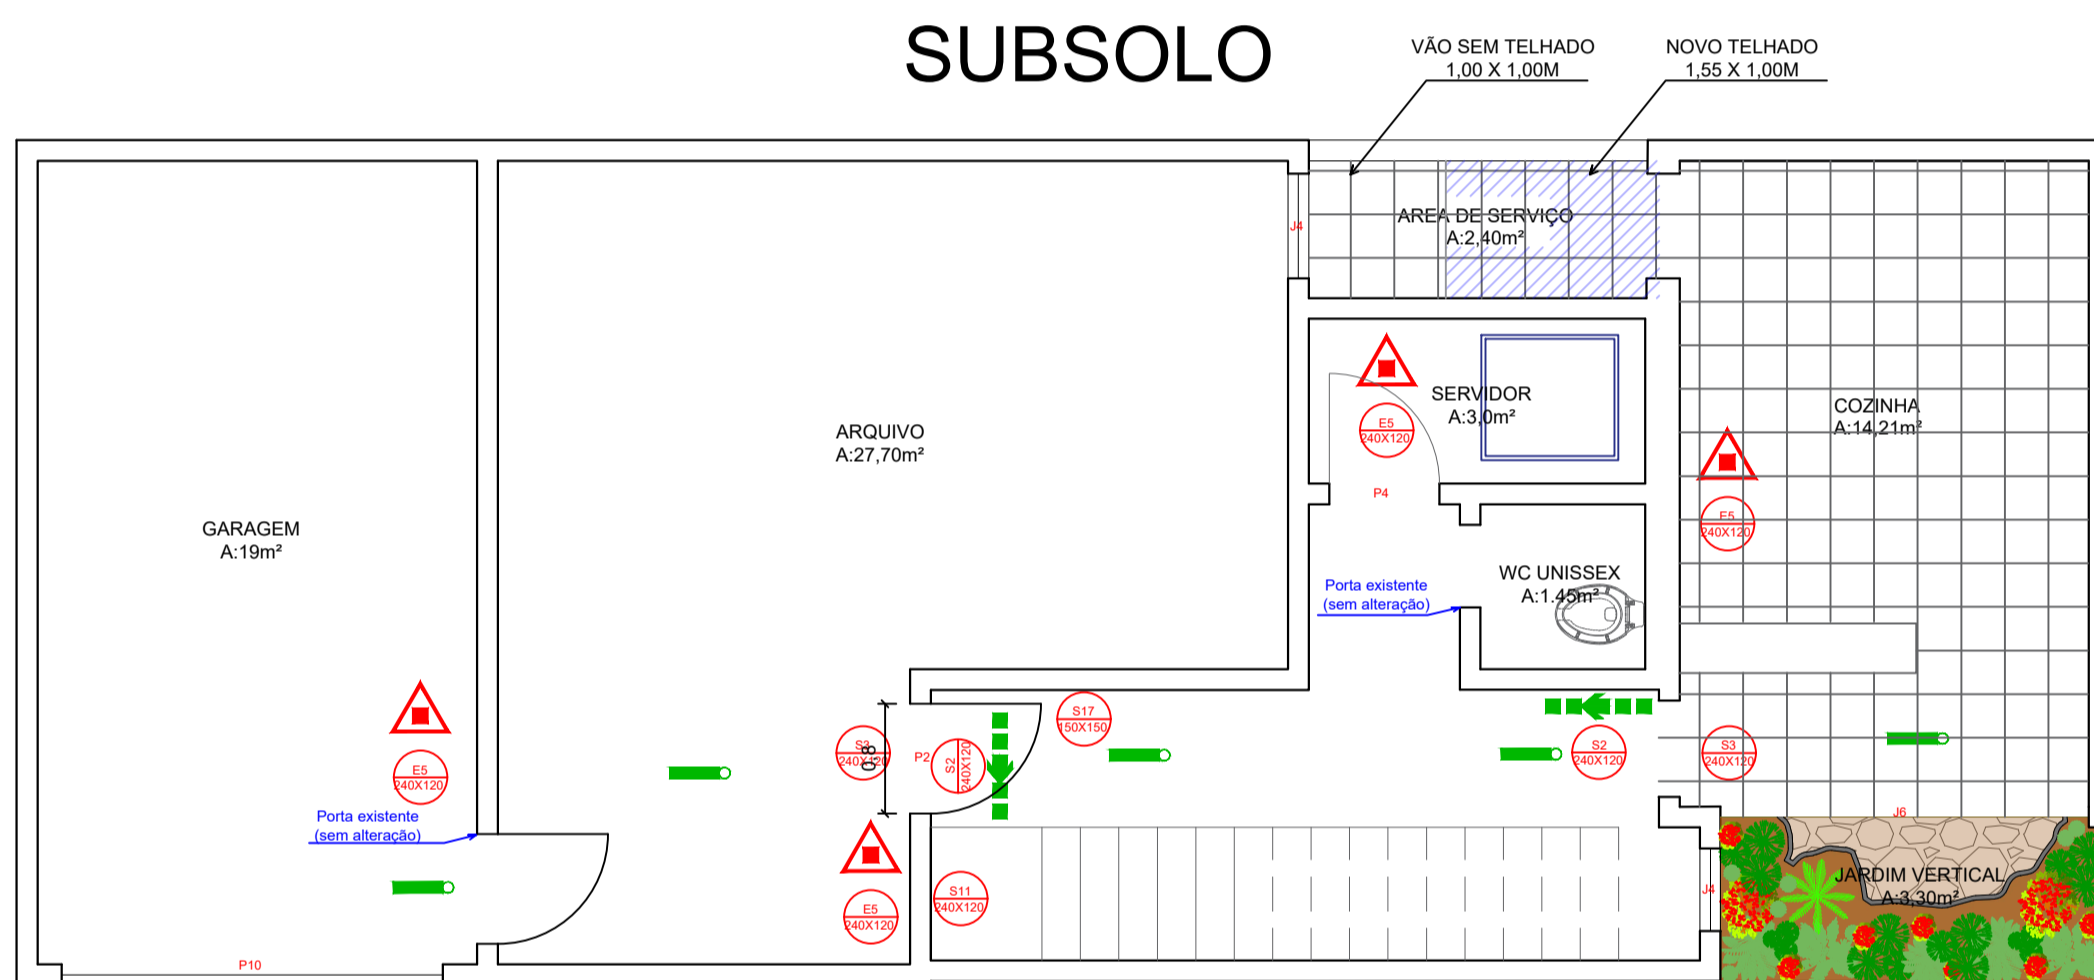


ARQUITETÔNICO  
ESCALA 1:100

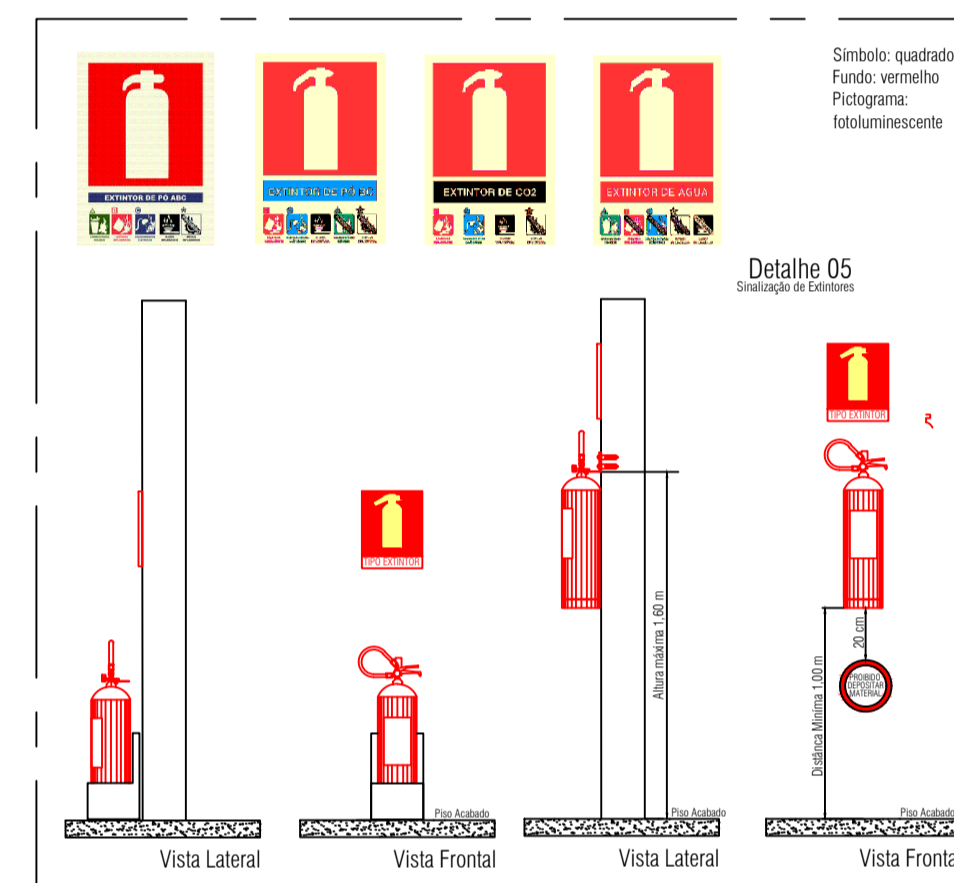


Nº	Descrição	Símbolo	Indicação
12	Saída de emergência	Retângulo verde com seta	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0H
13	Saída de emergência	Retângulo verde com seta	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0H
14	Saída de emergência	Retângulo verde com seta	Indicação de uma saída de emergência a ser atendida acima da porta, para indicar o seu acesso
16	Escala de emergência	Retângulo verde com seta	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado
17	Saída de emergência	Retângulo verde com seta	Indicação da saída de emergência, utilizado como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos). Dimensões mínimas: L = 2,0H
19	Número do Pavimento	Quadrado verde com número	Indicação do pavimento, no interior da escada (gabarito). Formato: retângulo ou quadrado. Fundo: verde. Microtextos indicando número do pavimento para se formar pela associação de duas placas (por exemplo: 1º = 50 x 150), se necessário
30	Indicações para porta corta-fogo	Retângulo verde com seta	Indicação de manutenção da porta corta-fogo constantemente fechada, instalada quando for o caso

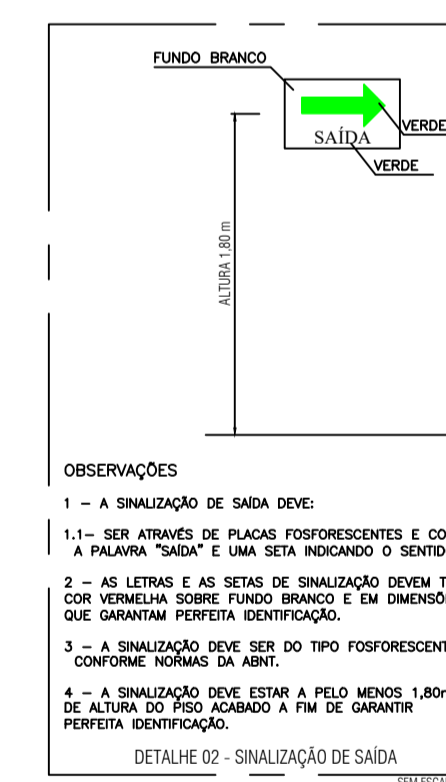

Observações:  
1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:  
1.1 - SER ATRAVÉS DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO.  
2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVE TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.  
3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOTOLUMINESCENTE CONFORME NÔRMAS DA ABNT.  
4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELA MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.

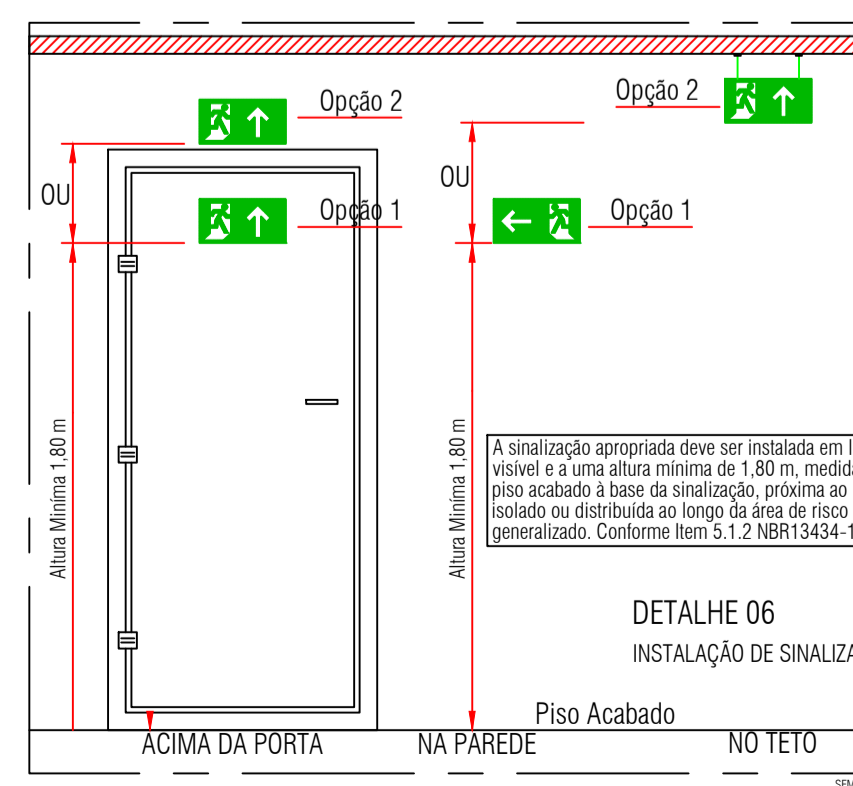

Indicação	Símbolo	Indicação	Símbolo	Indicação	Símbolo
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FECHADA ACIMA DA PORTA	Retângulo verde com seta	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FECHADA ACIMA DA PORTA	Retângulo verde com seta	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA DE EMERGÊNCIA, PARA ESCADA, RUA, ESCADARIA E ESCUDO	Retângulo verde com seta
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	Retângulo verde com pictograma	INDICAÇÃO DE PAVIMENTO DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	Retângulo verde com pictograma	SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA	Retângulo vermelho com pictograma
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	Retângulo verde com pictograma	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE	Retângulo verde com pictograma	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2,00 W	Retângulo verde com pictograma
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADA, RUA, ESCADARIA E ESCUDO	Retângulo verde com seta	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	Retângulo vermelho com pictograma	EXTINTOR PORTÁTIL ABC 20 QUANTO ABC 34 40BC	Retângulo vermelho com pictograma

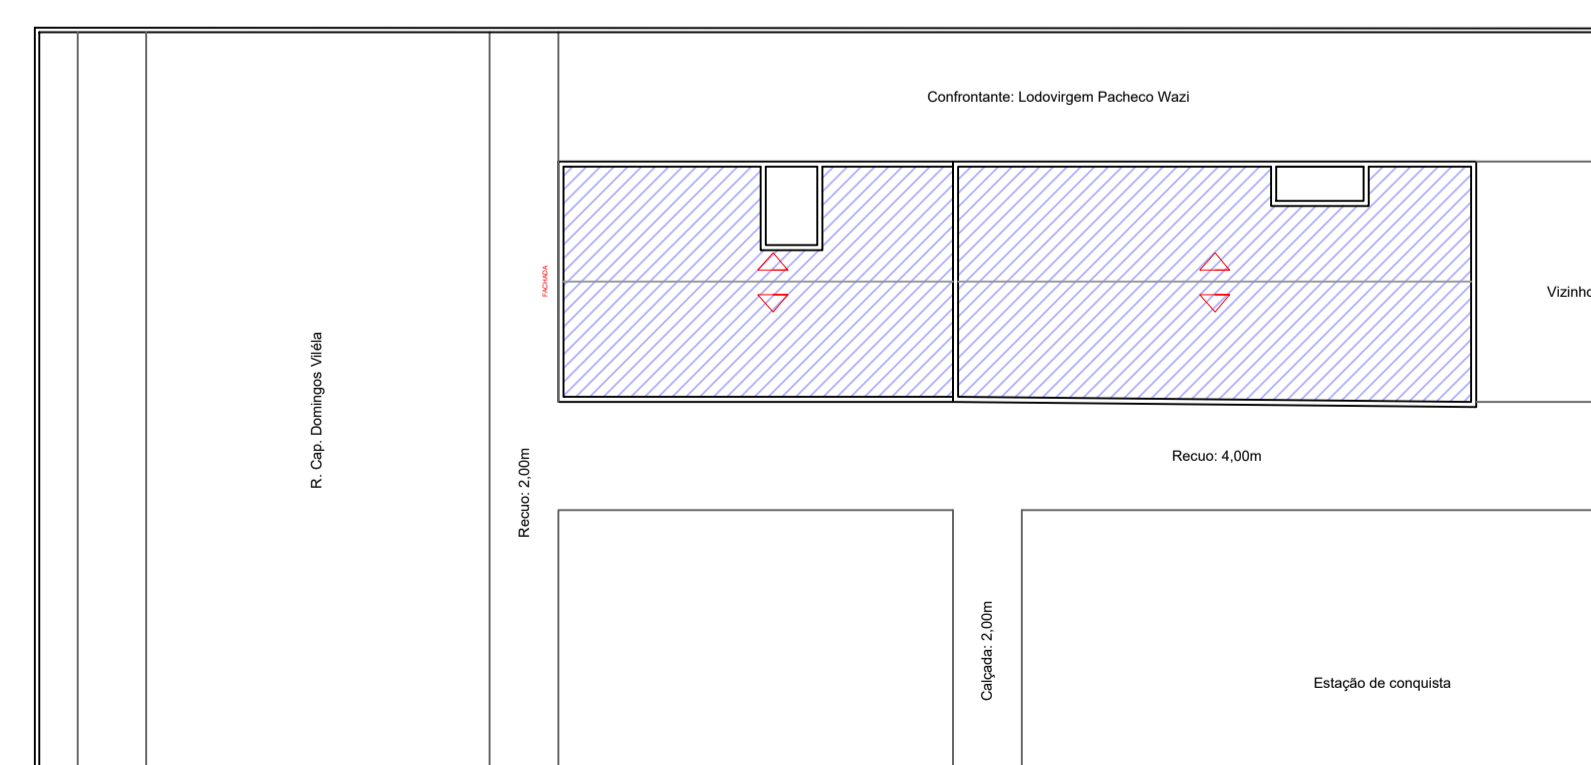

SITUAÇÃO/COBERTURA  
ESCALA: 1:400



FACHADA  
S/escala



Folha:	01/01	Nº CONTRATO:	
		Nº CLIENTE:	
		DATA:	29/11/2023
		EXEC.	
		VERIF.	
		APROV.	
N. ART/CREA-MG:		29/11/2023	
CONTRATANTE:	Câmara Municipal de Conquista		
LOCALIZAÇÃO:	Conquista / MG		
TÍTULO:	ANTI INCENDIO E PÂNICO		
ASSINATURA PROJETISTA:	ASSINATURA TÉCNICO:		
DATA:	FORMATO:	EXEC.	VERIF.
	A1		
ESCALA:	Diversas		APROV.
ARQUIVO:	Câmara C. - Arquitetônico - DWG		REV.
	ESCRITÓRIO:		
	(32) 99812 - 7832		1